POTÈNCIA INSTAL.LADA: 2,20 kW
POTÈNCIA MÀX. ADMISIBLE: 2,94 kW
POTÈNCIA PREVISTA A CONTRACTAR: 2,20 kW
TENSIÓ: 230 V

Quadre General de Comandament i Protecció

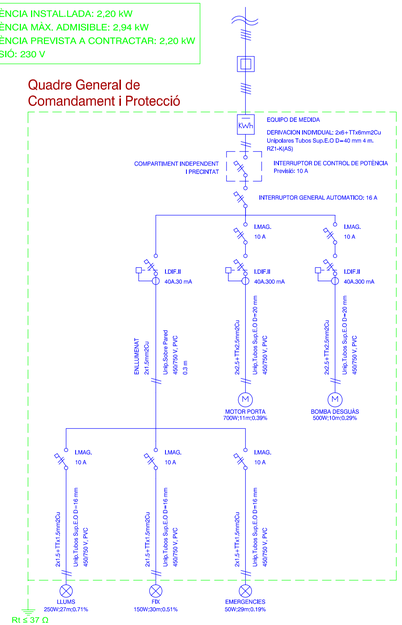

NOTA INSTAL.LACIONS PARKING:

- El cablejat de la línia general d'alimentació i de les derivacions individuals es realitzaràn mitjançant conductors de coure amb baixa emisió d'halogenurs i emisió de fums i opacitat reduïda. Aquests conductors seràn de tensió asignada 06/1kV, es podrà instal.lar RZ1-K(AS) amb aillament de polietilè reticular (R) o DZ1-K(AS) amb aillament d'etilè propilè (D).

- Per conductors unipolars en les derivacions individuals i per la instal.lació interior es podrà utilitzar cables ES07Z1-K (AS) de tensió asignada 450/750 V.

- El connexionat interior dels quadres elèctrics es podrà realitzar amb el tipus de cable ES05Z1-K(AS) de tensió asignada 300/500V.

- Els cables que alimentin a circuits de seguretat com sistemes de contraincendis (alarmes, motors d'extracció de fums, bombes d'extracció,...) o ascensors hauràn de mantenir el servei durant i després de l'incendi, sent conformes a la norma UNE-EN-50.200 i tindrèn emisió de fums i opacitat reduïda. El cable Pirelli FIRS complexi aquestes característiques.

Nadico
Ingeniería - Consultoría - Industria
Av. Sant Esteve, num 37, 1r 1a.
08400, GRANOLLERS
BARCELONA
Tf. 902.197.230 Fax 93.879.66.64
e-mail: nadico@nadico.net
www.nadico.net

Client:

HABITATGES MUNICIPALS DE SABADELL, S.A.

Emplaçament:

Carrer Susqueda núm. 69
Carrer Siurana núm. 16 Bloc 2
08202 - SABADELL (Barcelona)

Projecte:

SOL·LICITUD DE SUBMINISTRAMENT ELÉCTRIC EN BAIXA TENSIÓ

Denominació:

ESQUEMA UNIFILAR
BLOC 2

Activitat:	Escala:
Garatge aparcament d'ús privat	s/e

Referència:	Esp.	Nº Plànol	Rev.
05/2794B1		04.01	00

Original:	Dibuixat	Comprovat	Data
	J.O.M.	L.A.G.	Abril de 2005

Modificació:

EL TITULAR:

EL TÈCNIC

VISAT i REGISTRES

Fitxer: \\server\EXP2005\Expedientes\05/2794\B_B_ELECTRICIDAD_BAJA_TENSION\05/2794B1\0200_PARKING_BLOC 2.dwg | Data: 05 May. 2006 - 6:05pm | Usuari: OT24 @ NADICO - GR | [05/2794B]